| GV | GABINETE DE VENTILAÇÃO | QTDA |
|---|---|---|
| 4 | VAZÃO DE AR 2.000 m3/h<br>PRESSÃO ESTÁTICA 25,0 mmCA<br>PRESSÃO TOTAL 29,1 mmCA<br>VELOCIDADE DE DESCARGA 8,5 m/s<br>VENTILADOR SIROCCO<br>PRESSÃO SONORA 61 dB(A)<br>ROTAÇÃO 1.380 rpm<br>POTÊNCIA OPERACIONAL 0,30 kW<br>MOTOR ELÉTRICO 380V/3F/60Hz/0,37KW/4 Pólos<br>MODELO BBT-200<br>PESO 56 Kg<br>FABRICANTE BERLINER LUFT | 1 |

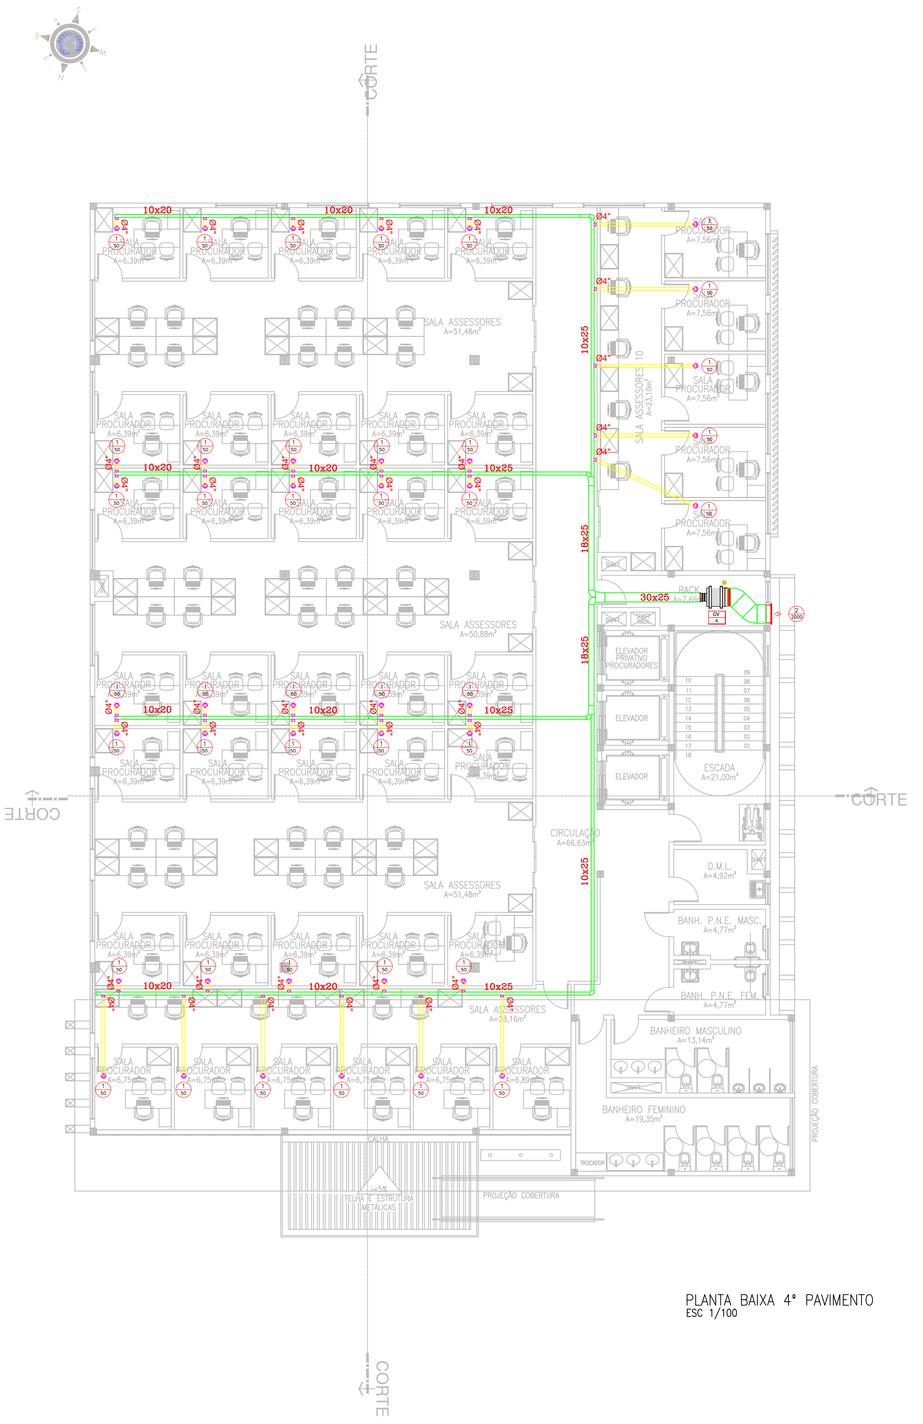


PLANTA BAIXA 4° PAVIMENTO
ESC 1/100

## NOTAS

1–DIFUSOR DE AR EM ABS. MODELO: VENTIDEC DVK 100 . FAB.: MULTIVAC. QTDA: 41 UND.

2–VENEZIANA METÁLICA, MODELO; WG–585x495 . FAB.:TROX. QTDA: 1 UND.

## LEGENDA

XX / XX – EQUIPAMENTO / Nº DO EQUIPAMENTO

X / X – ITEM / VAZÃO DE AR EM m3/h

XXxXX – DUTO DE RENOVAÇÃO DE AR

PONTO DE FORÇA 380V/3F/60Hz/0,30kW

øX" – DUTO FLEXÍVEL

## QUADRO DE REVISÕES

| REVIS. | DISCRIMINAÇÃO | DATA | DESENHO | APROV. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Emissão Inicial | 20/08/23 | | |

GOVERNO DO PIAUI

PROJETO:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PIAUÍ

PROPRIETÁRIO:
NOME DO PROPRIETÁRIO
CPF:

AUTOR DO PROJETO:
Antonio Marcio Leal Brito
Engenheiro Mecânico
CREA Nº 191681427D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

APROVAÇÕES:

ENDEREÇO: AV. SEN. AREA LEÃO, 1650, BAIRRO JOCKEY CLUB

MUNICIPIO: TERESINA–PI | ZONA: URBANA

CONTEÚDO: RENOVAÇÃO DE AR — **PROJETO EXECUTIVO**

REVISÃO:

DESENHISTA: | ESCALA: 1:100

FORMATO: A1 (594 x 840) | DATA: JULHO/2023

**CLI 09/11**

DIREITOS RESERVADOS: ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA SENDO VETADA A REPRODUÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO.